


# RACCORDEMENT IRVE

## Distribution extérieure, Technique aérienne



Technique  
aérienne sur  
mur > 2 m

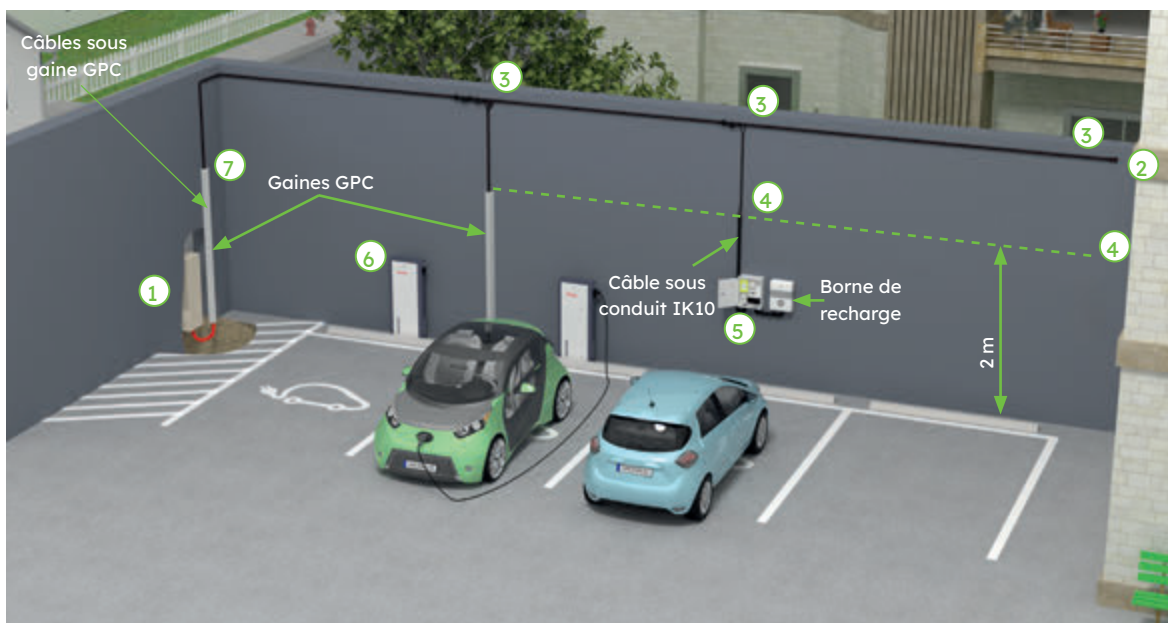

## Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	<b>CCPC</b>			
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053	→ p. 254
②	<b>Arrêt du câble en extrémité</b>			
	GE010	Kit extrémité IRVE 50-70	69 02 664	→ p. 376
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 50-150	69 02 665	
③	<b>Dérivations individuelles</b>			
	GE003	Kit MONO connecteurs IRVE 50-70	69 02 660	→ p. 376
	GE004	Kit MONO connecteurs IRVE 95-150	69 02 662	
④	<b>Extrémité de gaine</b>			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	→ p. 380
⑤	<b>Armoire de comptage</b>			
	GE020	Armoire ParkBox START Monophasée	-	→ p. 380
	GE080	Armoire ParkBox 3 Monophasée prise renforcée 3,7 kVA	-	→ p. 382
	GE100	Armoire ParkBox 7 Monophasée avec prise type 2S 7,4 kVA	-	→ p. 384
⑥	<b>Totems</b>			
	MONOPHASÉ			
	Équipement "Base"			
	GE046	ParkTotem Start Base	-	→ p. 308
	GE095	ParkTotem 7 Base Prise gauche	-	→ p. 386
	GE096	ParkTotem 7 Base Prise droite	-	
	Équipement "Complémentaire"			
	GE047	ParkTotem Start Complément	-	→ p. 386
	GE097	ParkTotem 7 complémentaire Prise gauche	-	→ p. 388
	GE098	ParkTotem 7 complémentaire Prise droite	-	
	TRIPHASÉ			
	GE150	ParkTotem Start SOLO triphasé pour wallbox 22 kVA	-	→ p. 386
⑦	<b>Accessoires</b>			
	Ensemble BT NJAS 150-70/240S-95			→ p. 72
	Gaine de protection			→ p. 152