

Coffret d'exploitation câbles IRVE

PARK'ELEC




UTILISATION

Le coffret d'exploitation s'installe à l'extrémité du câble de canalisation collective, sur chacune des travées. Il est utilisé principalement pour réaliser les actes d'exploitation par le GRD (VAT, mise en court-circuit par le biais de faux-fusibles, ...).

DESCRIPTION

Le coffret d'exploitation est constitué d'une enveloppe IP55 / IK10 intégrant un coffret coupe-circuit tétrapolaire pour faux fusibles MCC taille 00.

Il se raccorde au câble de canalisation collective à l'aide d'un kit de connecteurs IRVE triphasé.

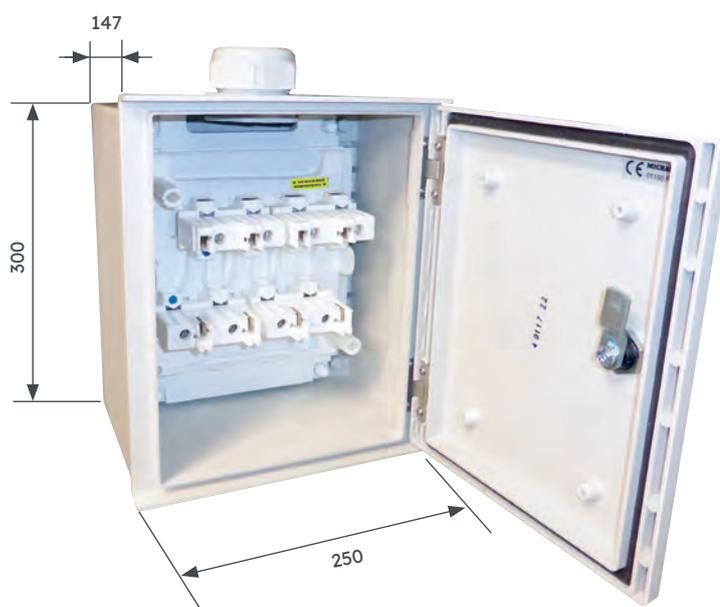

RÉFÉRENCES

| Code | Désignation | Nomenclature Enedis | Unité de vente |
|-------|--|---------------------|----------------|
| GE012 | Coffret d'exploitation IP55 pour câbles IRVE | 69 02 666 | 1 |

ACCESSOIRES

| Code | Désignation | Capacités | | Nomenclature Enedis | Unité de vente |
|-------|--|-----------|--------|---------------------|----------------|
| | | Principal | Dérivé | | |
| GE005 | Kit triphasé connecteurs IRVE 50-70 mm ² | 50 - 70 | 25 | 69 02 661 | 1 |
| GE006 | Kit triphasé connecteurs IRVE 95-150 mm ² | 95 - 150 | 25 | 69 02 663 | 1 |