
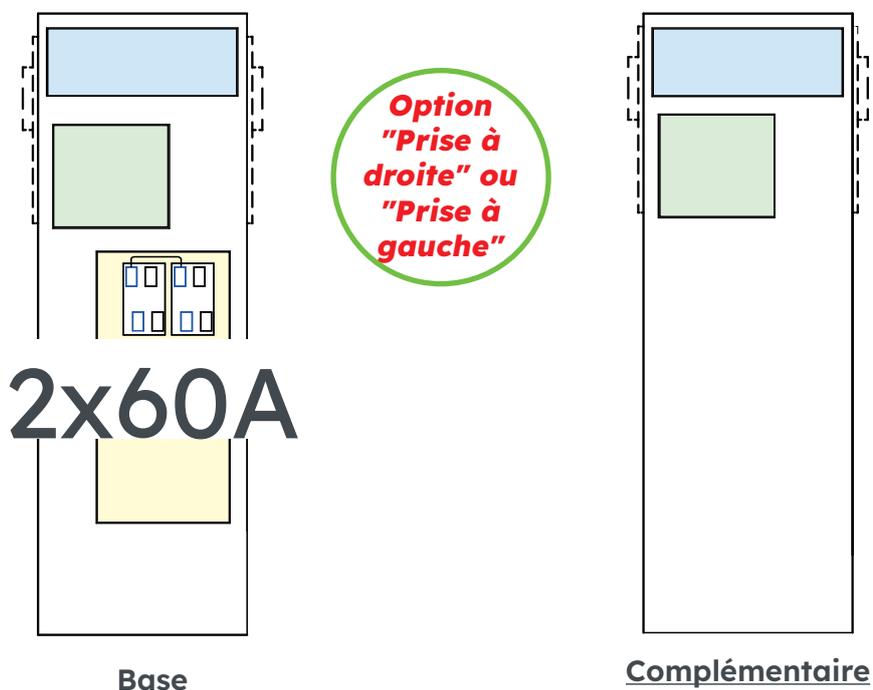


RACCORDEMENT IRVE

Distribution extérieure, Technique souterraine

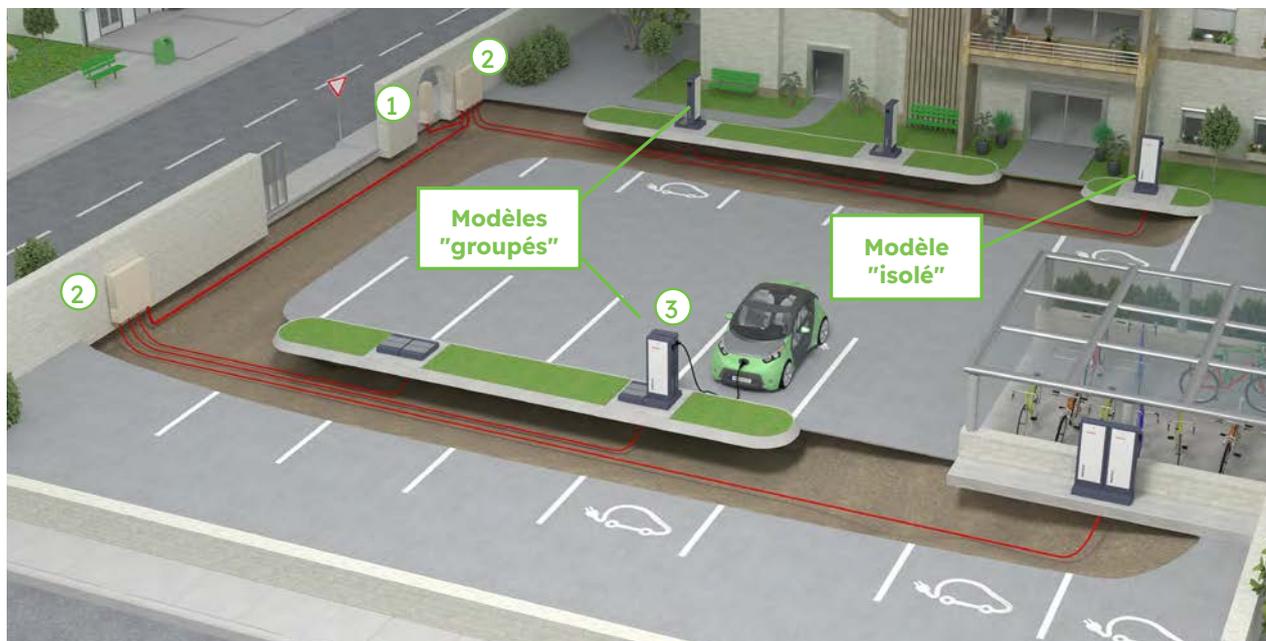

- Tableau de répartition + Gestion de point de charge
- Panneau de comptage
- Coffret CIBE haut

Nota : Dans le cas de 4 places groupées, l'équipement "Base" doit être complété d'une grille de repiquage.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
① CCPC			
CA206	Coffret H770 C/C principal collectif ECP-2D	69 02 054	→ p. 250
CA205	Borne ECP-2D pour protection des colonnes	69 02 053	
CA306	Coffret harmonisé - 3 départs H770 ECP-3D	69 02 019	
CA305	Borne de coupure et protection 3 directions ECP-3D	69 02 033	
② Bornes et modules REMBT			
CB011	Borne REMBT 300 avec jeu de barres 300	67 72 101	→ p. 182
CB012	Borne REMBT 450 avec jeu de barres 450	67 72 110	
CB013	Borne REMBT 600 avec jeu de barres 600	67 72 118	
Q603	Module réseau RRD 50-240 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 700	→ p. 184
Q612	Module réseau RRD 50-150 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 702	
Q607	Module branch. direct TRI RBD REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 704	→ p. 192
③ Totems			
MONOPHASÉ			
Équipement "Base"			
GE046	ParkTotem Start équipement de base	-	→ p. 390
GE095	ParkTotem 7 équipement de base prise gauche	-	→ p. 392
GE096	ParkTotem 7 équipement de base prise droite	-	
Équipement "Complémentaire"			
GE047	ParkTotem Start équipement complémentaire	-	→ p. 390
GE097	ParkTotem 7 équipement complémentaire prise gauche	-	→ p. 392
GE098	ParkTotem 7 équipement complémentaire prise droite	-	
TRIPHASÉ			
GE150	ParkTotem Start SOLO Triphasé	-	→ p. 390
④ Accessoires			
Platine			
La platine GE044 s'utilise seule pour des totems isolés ou groupés par 2, ou par paire pour des totems groupés par 4.			
GE044	Socle de fixation double ParkTotem dos à do	69 10 193	→ p. 391
GE042	Socle de fixation IRVE pour ParkTotem solo	69 10 197	
Couvercle			
GE041	Couvercle de mise en attente pour socle ParkTotem	69 10 200	→ p. 391
Grille de repiquage			
N165	Grille de repiquage IP2X CIBE 3x35 mm²	69 80 818	→ p. 174