
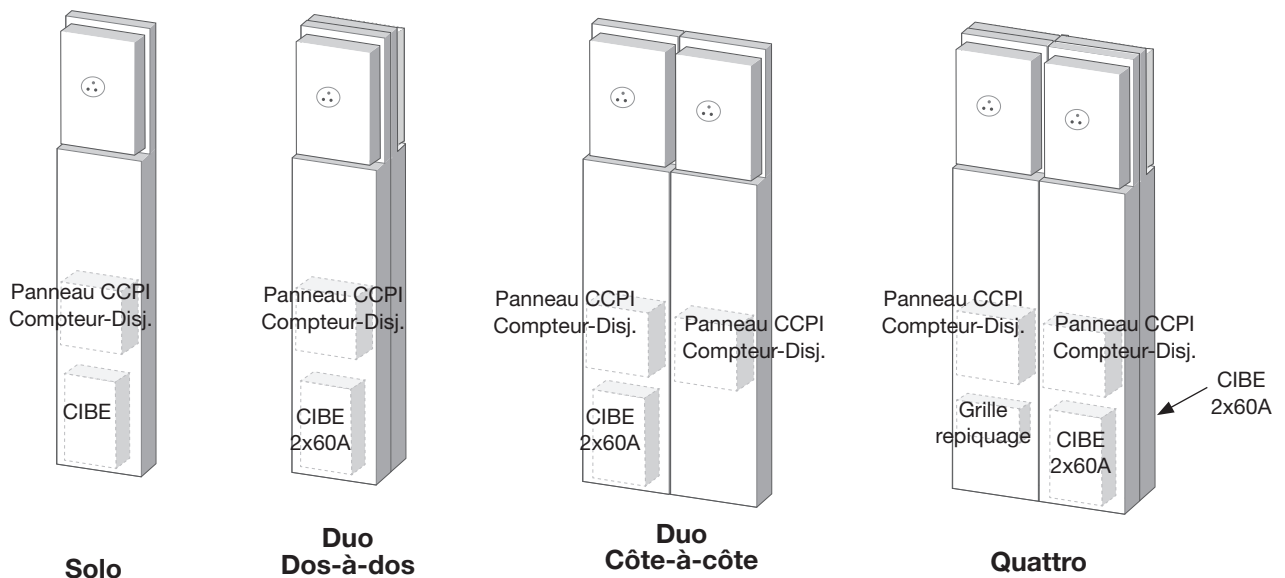


Distribution extérieure, technique souterraine

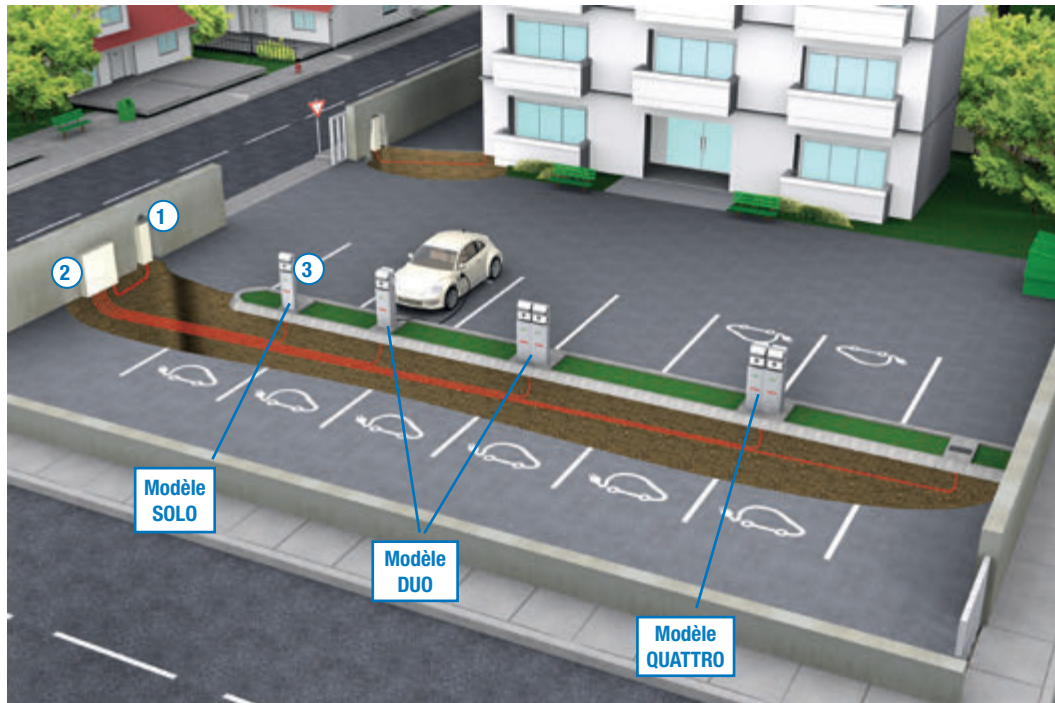

Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit	
①	CCPC				
	CA206	Coffret H770 ECP-2D	69 02 054	↘ p. 228	
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053		
②	Bornes et modules REM-BT				
	CB011	Borne REMIC + JDB 300	67 72 101	↘ p. 162	
	CB012	Borne REMIC + JDB 450	67 72 110		
	CB013	Borne REMIC + JDB 600	67 72 118		
		Q603	Module réseau RRD 50-240 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 700	↘ p. 164
		Q612	Module réseau RRD 50-150 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 702	
	Q607	Module branch. direct TRI RBD REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)	67 71 704	↘ p. 172	
③	Totem				
	GE030	Totem SOLO PARK'ELEC pour prise renforcée 3,2 kVA	-	↘ p. 268	
	GE031	Totem DUO PARK'ELEC pour prise renforcée 3,2 kVA	-		
	GE032	Totem QUATTRO PARK'ELEC pour prise renforcée 3,2 kVA	-		
	GE033	Totem SOLO PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kVA	-		
	GE034	Totem DUO PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kV	-		
	GE035	Totem QUATTRO PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kV	-		
	VARIANTE : <i>Le totem existe aussi sans le CCPI et le panneau de comptage si ceux-ci sont fournis par le GRD.</i>				
	GE036	Totem PARK'ELEC pour prise 3,2 kVA non équipé	-	↘ p. 268	
	GE037	Totem PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kVA non équipé	-		
ACCESSOIRES :					
GE040	Regard de mise en attente totem PARK'ELEC	-	↘ p. 268		
P464	Capot d'étanchéité pour gaine en attente RF 46-80	67 98 628			
<i>Un totem pour prise renforcée peut être transformé en totem pour wallbox en ajoutant un support wallbox.</i>					
	GB038	Support Wallbox pour totem PARK'ELEC	-	↘ p. 268	