


Distribution extérieure, technique aérienne



Hauteur de mur >2 m - 1 allée

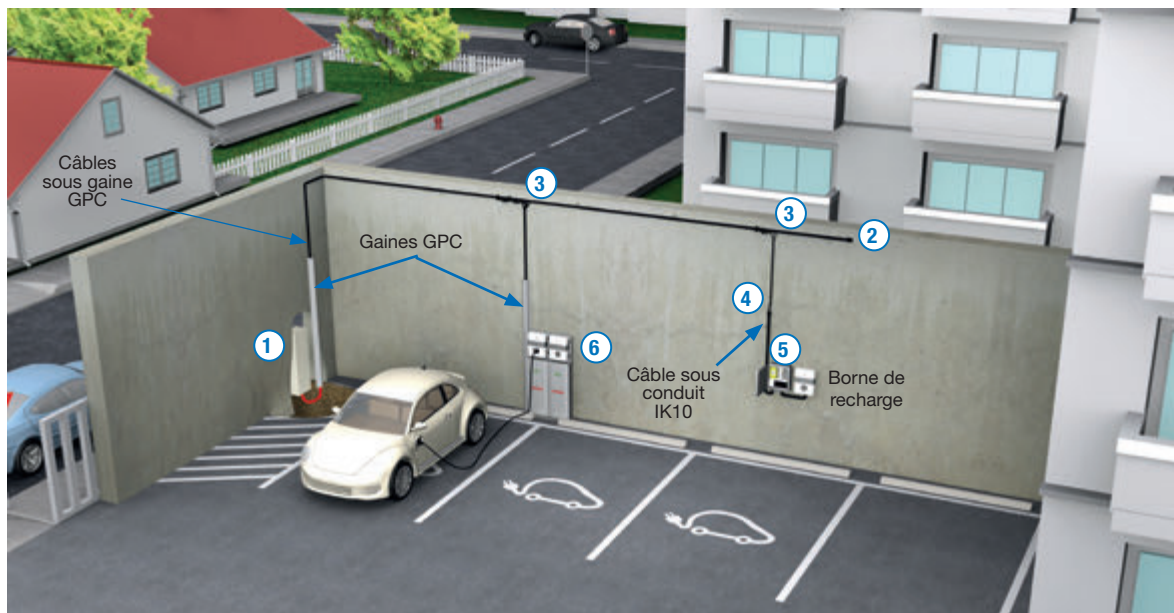

Références MICHAUD

| | Code | Désignation | Nomenclature Enedis | Détail produit |
|---|---|---|---------------------|----------------|
| ① | CCPC | | | |
| | CA205 | Borne ECP-2D | 69 02 053 | 👉 p. 226 |
| ② | Arrêt du câble en extrémité | | | |
| | GE010 | Kit extrémité IRVE 35-70 | 69 02 664 | 👉 p. 266 |
| | ou GE011 | Kit extrémité IRVE 95-150 | 69 02 665 | |
| ③ | Dérivations individuelles | | | |
| | GE003 | Kit mono connecteurs IRVE 35-70 | 69 02 660 | 👉 p. 266 |
| | GE004 | Kit mono connecteurs IRVE 50-150 | 69 02 662 | |
| ④ | Extrémité de gaine | | | |
| | HC109 | E2R RF 25-35 gaine 40 | - | 👉 p. 268 |
| ⑤ | Armoire de comptage | | | |
| | GE020 | Armoire IRVE compacte PARK'ELEC équipée | - | 👉 p. 268 |
| | VARIANTE : <i>L'armoire de comptage existe également avec uniquement le coffret 8 modules si le CCPI et le panneau de comptage sont fournis par le GRD.</i> | | | |
| | GE022 | Armoire IRVE compacte PARK'ELEC non équipée | - | 👉 p. 268 |
| ⑥ | Totem | | | |
| | GE030 | Totem SOLO PARK'ELEC pour prise renforcée 3,2 kVA | - | 👉 p. 270 |
| | GE031 | Totem DUO PARK'ELEC pour prise renforcée 3,2 kVA | - | |
| | GE033 | Totem SOLO PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kVA | - | |
| | GE034 | Totem DUO PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kV | - | |
| | VARIANTE : <i>Le totem existe aussi sans le CCPI et le panneau de comptage si ceux-ci sont fournis par le GRD.</i> | | | |
| | GE036 | Totem PARK'ELEC pour prise 3,2 kVA non équipé | - | 👉 p. 270 |
| | GE037 | Totem PARK'ELEC pour Wallbox 7,4 kVA non équipé | - | |
| | ACCESSOIRE : <i>Un totem pour prise renforcée peut être transformé en totem pour wallbox en ajoutant un support wallbox.</i> | | | |
| | GB038 | Support Wallbox pour totem PARK'ELEC | - | 👉 p. 270 |