


Distribution extérieure, technique aérienne



Hauteur de mur >2 m - 1 allée

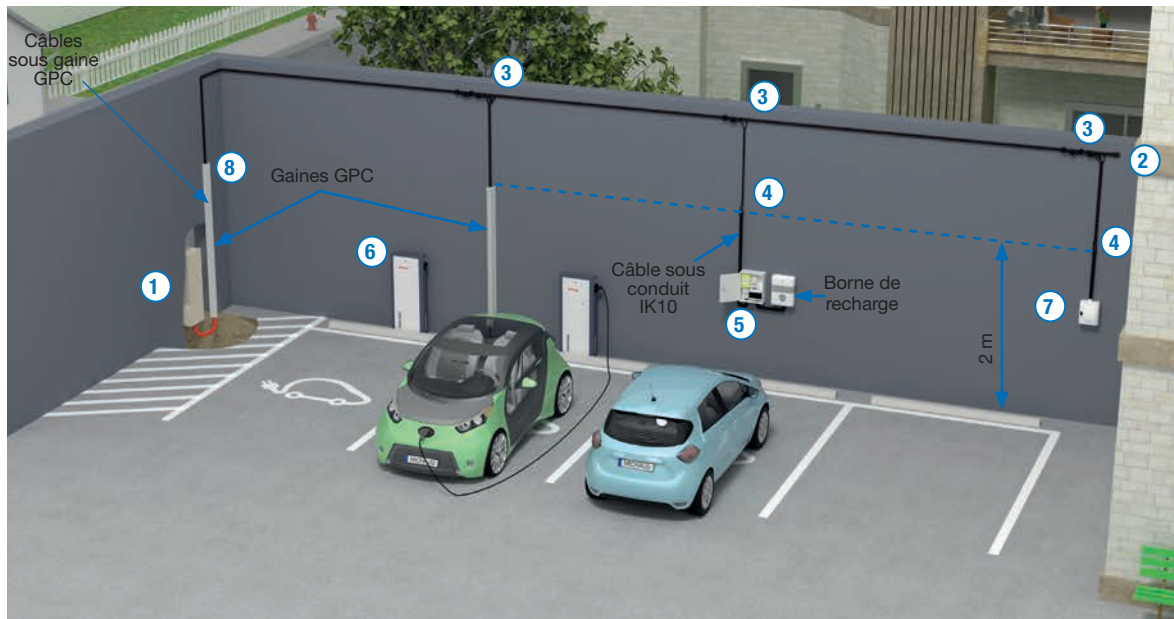

Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	CCPC			
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053	➡ p. 258
②	Arrêt du câble en extrémité			
	GE010	Kit extrémité IRVE 50-70	69 02 664	➡ p. 298
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 50-150	69 02 665	
③	Dérivations individuelles			
	GE003	Kit mono connecteurs IRVE 50-70	69 02 660	➡ p. 298
	GE004	Kit mono connecteurs IRVE 95-150	69 02 662	
④	Extrémité de gaine			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	➡ p. 302
⑤	Armoire de comptage			
	GE020	Armoire ParkBox START monophasée	-	➡ p. 302
	GE080	Armoire ParkBox 3 monophasée prise renforcée 3,7 kVA	-	➡ p. 304
	GE100	Armoire ParkBox 7 monophasée avec prise type 2S 7,4 kVA	-	➡ p. 306
⑥	Totem			
	TOTEM ISOLÉ			
	Équipement SOLO			
	GE033	ParkTotem Start SOLO monophasé pour wallbox 7,4 kVA	-	➡ p. 308
	GE150	ParkTotem Start SOLO triphasé pour wallbox 22 kVA	-	
	GE063	ParkTotem 3 SOLO monophasé avec prise renforcée 3,7 kVA	-	➡ p. 310
	GE093	ParkTotem 7 SOLO monophasé avec prise type 2S 7,4 kVA	-	
	GE063	ParkTotem 3 SOLO monophasé avec prise renforcée 3,7 kVA	-	
	TOTEMS GROUPÉS sur 2 places			
	Équipement "Base"			
	GE046	ParkTotem Start Base	-	➡ p. 308
	GE095	ParkTotem 7 Base Prise gauche	-	➡ p. 310
	GE096	ParkTotem 7 Base Prise droite	-	
	Équipement "Complémentaire"			
	GE047	ParkTotem Start Complément	-	➡ p. 308
	GE097	ParkTotem 7 complémentaire Prise gauche	-	➡ p. 310
	GE098	ParkTotem 7 complémentaire Prise droite	-	
⑦	Coffret d'exploitation			
	GE012	Coffret d'exploitation câbles IRVE	69 02 666	➡ p. 300
⑧	Accessoires			
		Ensemble BT NJAS 150-70/240S-95		➡ p. 72
		Gaine de protection		➡ p. 156