



## Distribution intérieure, Raccordement à un CCPC commun avec la colonne usages classiques

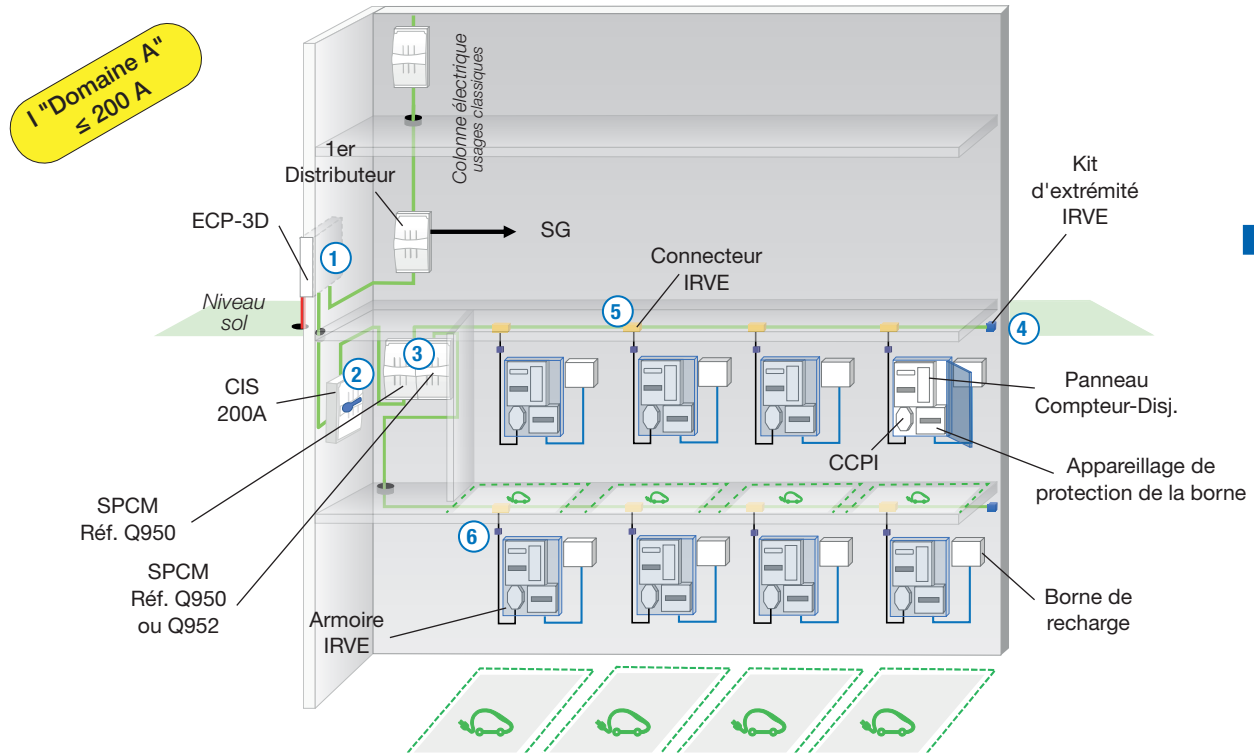

## Distribution intérieure, Raccordement à un CCPC dédié

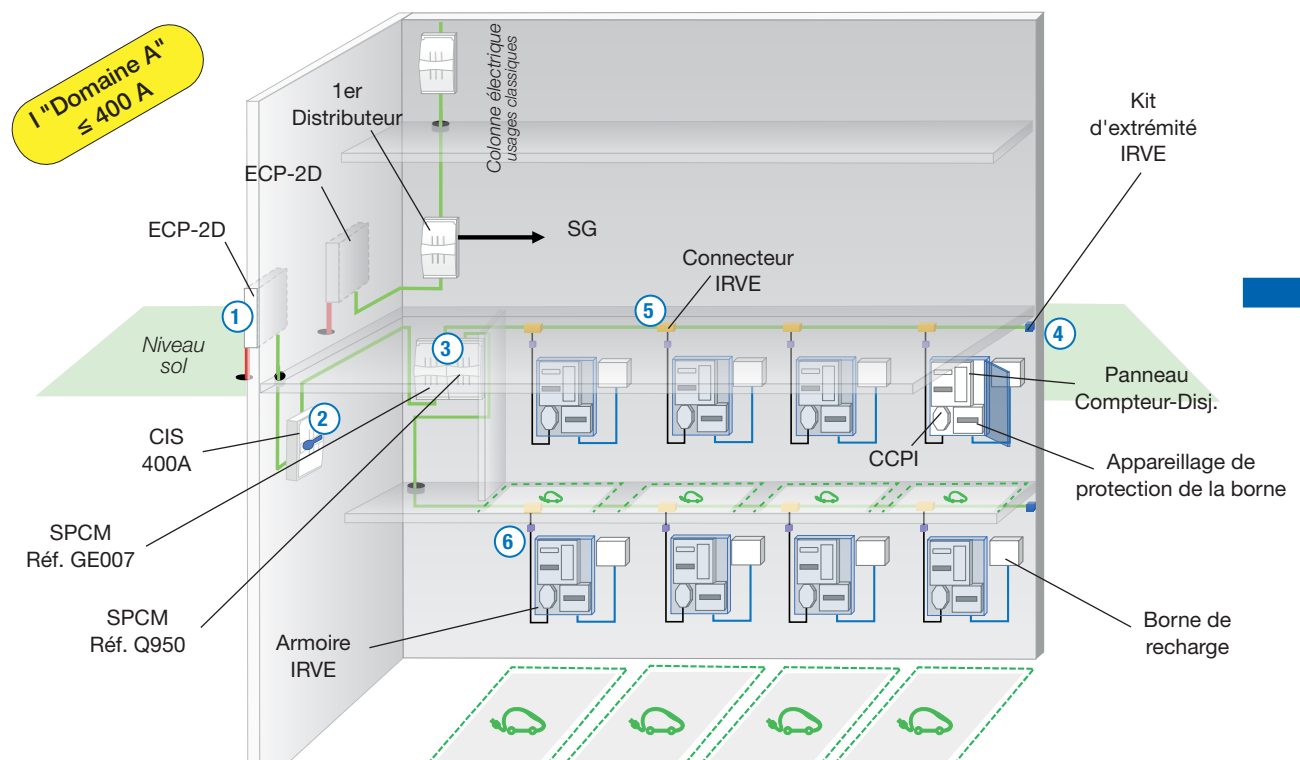

## Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	<b>CCPC</b>			
	CA306	Coffret H770 ECP-3D	69 02 019	↘ p. 226
	CA305	Borne ECP-3D	69 02 033	
②	<b>Coupure générale</b>			
	GE001	Coffret Interrupteur Sectionneur 200A	69 02 657	↘ p. 264
③	<b>Dérivation sur travées ou niveaux</b>			
	Q950	SPCM 200A	69 02 650	↘ p. 228
	Q952	SPCM 200A avec 2 dérivation 6-95	69 02 652	
④	<b>Arrêt du câble en extrémité</b>			
	GE010	Kit extrémité IRVE 35-70	69 02 664	↘ p. 266
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 95-150	69 02 665	
⑤	<b>Dérivations individuelles</b>			
	GE003	Kit Mono connecteurs IRVE 35-70	69 02 660	↘ p. 266
	ou GE004	Kit Mono connecteurs IRVE 50-150	69 02 662	
	GE020	Armoire IRVE compacte PARK'ELEC équipée	-	↘ p. 268
	<b>VARIANTE :</b> <i>L'armoire de comptage existe également avec uniquement le coffret 8 modules si le CCPI et le panneau de comptage sont fournis par le GRD.</i>			
	GE022	Armoire IRVE compacte PARK'ELEC non équipée	-	↘ p. 268
⑥	<b>Extrémité de gaine</b>			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	↘ p. 268

## Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	<b>CCPC</b>			
	CA206	Coffret H770 ECP-2D	69 02 054	↘ p. 226
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053	
②	<b>Coupure générale</b>			
	GE002	Coffret Interrupteur Sectionneur 400A	69 02 656	↘ p. 264
③	<b>Dérivation sur travées ou niveaux</b>			
	GE007	SPCM Arrivée 400A Départ 200A avec 2 dérivation 6-95	69 02 653	↘ p. 228
	Q950	SPCM 200A	69 02 650	
④	<b>Arrêt du câble en extrémité</b>			
	GE010	Kit extrémité IRVE 35-70	69 02 664	↘ p. 266
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 95-150	69 02 665	
⑤	<b>Dérivations individuelles</b>			
	GE003	Kit Mono connecteurs IRVE 35-70	69 02 660	↘ p. 266
	ou GE004	Kit Mono connecteurs IRVE 50-150	69 02 662	
	GE020	Armoire IRVE compacte PARK'ELEC équipée	-	↘ p. 268
	<b>VARIANTE :</b> <i>L'armoire de comptage existe également avec uniquement le coffret 8 modules si le CCPI et le panneau de comptage sont fournis par le GRD.</i>			
	GE022	Armoire IRVE compacte PARK'ELEC non équipée	-	↘ p. 268
⑥	<b>Extrémité de gaine</b>			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	↘ p. 268