
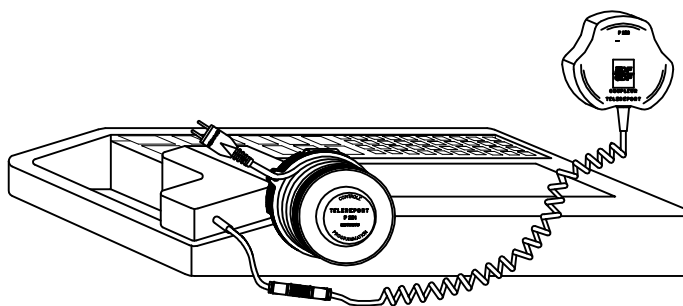


P 291

P 295

ACCESSOIRE DE CONTROLE - PROGRAMMATION**INSTALLATION SUR LE TERMINAL DE SAISIE PORTABLE**

CONNEXION A L'EXTREMITE DU BUS PAR LE
COUPLEUR DIRECTEMENT SUR LE BOITIER
(OU L'EMBASE) DE TELEREPORT

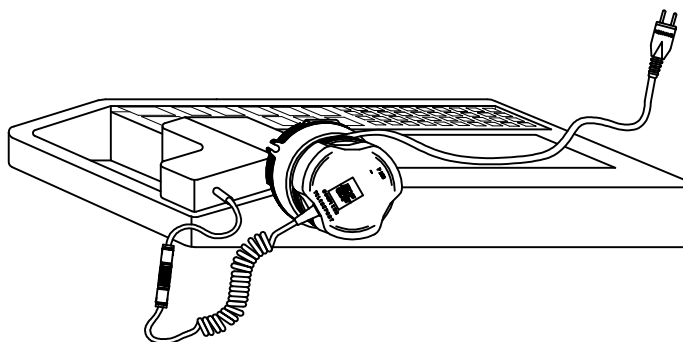


CONNEXION SUR LE BUS PAR LA PRISE DE
L'ACCESSOIRE A TRAVERS LE COUPLEUR.

Dans cette utilisation, le tronçon du bus comportant
le boîtier (ou l'embase) de téléreport doit être
préalablement déconnecté.

P 291
P 295

ACCESSOIRE DE CONTROLE - PROGRAMMATION

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

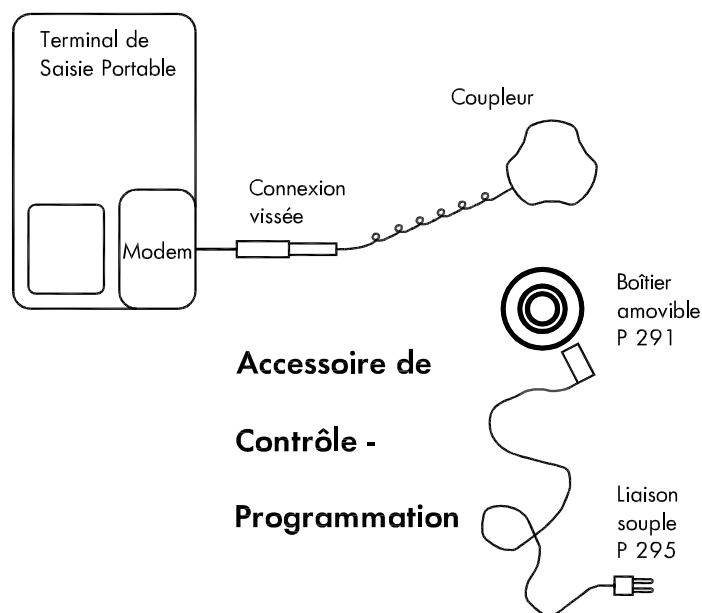

Accessoire de
Contrôle -
Programmation

Cet accessoire permet la mise en service, la maintenance des compteurs électroniques et du bus de téléreport EURIDIS.

Il se compose :

- * d'un boîtier amovible P 291 dont le contenu est identique à celui d'un boîtier de téléreport de 2ème génération.
Nomenclature EDF : 44 49 096

- * D'une liaison souple P 295, livrée séparément. Cette liaison permet la connexion directe sur le compteur électronique et sur les barrettes de connexion du bus EURIDIS. Elle s'embroche sur le boîtier et peut s'enrouler autour.
Nomenclature EDF : 44 49 097